

Первич. примен						
Справ. №						
Подпись и дата						
Индв. № дубл.						
Взам. инв. №						
Подпись и дата						
Индв. № подл						

ЗАО «Уральский завод полимерных технологий «Маяк»
(ЗАО «УЗПТ «Маяк»)

УТВЕРЖДАЮ:

Ген. директор

ЗАО «УЗПТ «Маяк»

Д.В. Алявдин

10.04.2012



**ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
И СВЯЗИ
серии ТПЭ-КЭС**

по ТУ 2247-003-75457705-2007

Техническая информация для проектирования

РАЗРАБОТАНО:

ЗАО «УЗПТ «Маяк»

Главный инженер

А.В. Абрамов

10.04.2012

Озерск, 2008 г.

1. Характеристики труб ТПЭ-КЭС из полиэтилена

Для прокладки кабелей применяются трубы на основе полиэтилена высокого давления (ПВД) по ГОСТ 16337-77 и полиэтилена низкого давления (ПНД) ГОСТ 16388-85. Композиция материала ТПЭ-КЭСнг, по категории стойкости к горению, соответствует классу ПВ-2 по ГОСТ 28157-89. Физико-механические характеристики материалов приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Физико-механические характеристики пластмассовых труб

Показатели	Метод определения	Материал	
		ПВД	ПНД
Плотность, г/см ³	ГОСТ 15139-69	от 0,920 до 0,923	от 0,949 до 0,953
Показатели текучести расплава, г/10 мин	ГОСТ 11645-73	0,3	от 0,3 до 0,6
Предел текучести при растяжении, МПа	ГОСТ 11262-76	>9,5	>20,0
Относительное удлинение при разрыве, %	ГОСТ 11262-80	>210	>200
Модуль упругости при изгибе, МПа	ГОСТ 9550-81	от 110 до 160	от 680 до 750
Коэффициент Пуассона	-	от 0,44 до 0,46	от 0,42 до 0,44
Твердость по Бриннелю, Н/мм ²	ГОСТ 4670-77	от 14 до 25	от 45 до 54
Температура плавления, °С	Поляризационный микроскоп	от 105 до 108	от 120 до 125
Температура размягчения по Вика, °С	ГОСТ 15065-69	65	30
Средний коэффициент линейного теплового расширения, 1/°С	ГОСТ 15173-70	2,2·10 ⁻⁴	2,2·10 ⁻⁴
Теплопроводность (коэффициент теплопроводности), Вт/м·°С (ккал/м·ч·°С)	-	0,35	0,42
Удельная теплоемкость кДж/кг·°С (ккал/кг·°С)	-	2,5	2,5
Диэлектрическая проницаемость при 10 ⁶ Гц	ГОСТ 6433.3-71	от 2,2 до 2,3	от 2,2 до 2,4
Электрическая прочность (толщина образца 1 мм), кВ/мм	ГОСТ 6433.3-71	от 45 до 60	от 40 до 60
Удельное поверхностное сопротивление, Ом·м	ГОСТ 6433.2-71	5·10 ¹³	1,2·10 ¹⁴
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·м	ГОСТ 6433.2-71	7,8·10 ¹⁴	8,2·10 ¹⁴
Категория стойкости к горению *	ГОСТ 28157-89 (метод А)	ПВ-2	

* Для ТПЭ-КЭСнг

Размеры и примерная масса труб ТПЭ-КЭС из ПНД и ПВД приведены в таблицах 2 и 3 соответственно.

Первич. примен

Справ. №

Таблица 2 – Размеры масса 1 м ТПЭ-КЭС из ПНД по ГОСТ 16388-85

Наим-е трубы	Средний наружный диаметр, мм		Толщина стенки, мм		Внутренний диаметр, мм	Масса, кг
	номинальное значение	предельное отклонение (+)	номинальное значение	предельное отклонение (+)		
ТПЭ-КЭС	16	0,3	2,0	0,4	12	0,092
ТПЭ-КЭС	20	0,3	2,0	0,4	16	0,118
ТПЭ-КЭС	25	0,3	2,0	0,4	21	0,151
ТПЭ-КЭС	32	0,3	2,0	0,4	28	0,197
ТПЭ-КЭС	40	0,4	2,0	0,4	36	0,249
ТПЭ-КЭС	50	0,5	2,0	0,4	46	0,315
ТПЭ-КЭС	63	0,6	2,0/2,5*	0,4/0,5*	59/58	0,401/0,497
ТПЭ-КЭС	75	0,7	2,2/2,9	0,4/0,5	70,6/69,2	0,480/0,678
ТПЭ-КЭС	90	0,9	2,2/3,5	0,5/0,6	85,6/83	0,643/0,982
ТПЭ-КЭС	110	1,0	2,7	0,5	104,6	0,946
ТПЭ-КЭС	110	1,0	4,3	0,5	101,4	1,470

Таблица 3 – Размеры и масса 1 м ТПЭ-КЭС из ПВД по ГОСТ 16337-77

Наимен-е трубы	Средний наружный диаметр, мм		Толщина стенки, мм		Внутренний диаметр, мм	Масса, кг
	номинальное значение	предельное отклонение (+)	номинальное значение	предельное отклонение (+)		
ТПЭ-КЭС	16	0,3	2,0	0,4	12	0,89
ТПЭ-КЭС	20	0,3	2,2	0,4	15,6	0,125
ТПЭ-КЭС	25	0,3	2,0	0,4	21,0	0,146
ТПЭ-КЭС	32	0,3	2,0	0,4	28,0	0,190
ТПЭ-КЭС	40	0,4	2,0	0,4	36,0	0,241
ТПЭ-КЭС	50	0,5	2,4	0,5	45,2	0,364
ТПЭ-КЭС	63	0,6	3,0	0,5	57,0	0,564
ТПЭ-КЭС	75	0,7	3,6	0,6	67,8	0,805
ТПЭ-КЭС	90	0,9	4,3	0,7	81,4	1,150
ТПЭ-КЭС	110	1,1	5,3	0,8	99,4	1,730
ТПЭ-КЭС	110	1,1	8,1	1,1	93,8	2,540

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата
-----	------	-------------	---------	------

ТПЭ-КЭС.
Техническая информация для проектирования

лист

5

Первич. примен	2. Проектирование каналов связи из полиэтиленовых труб серии ТПЭ-КЭС					
	Справ. №	2.1. При проектировании каналов связи из ТПЭ-КЭС следует соблюдать требования «Общей инструкции по строительству линейных сооружений городских телефонных сетей» и других нормативных документов Минсвязи РФ, а также «Рекомендаций по определению объемов работ и расхода материалов на устройство телефонных и радиотрансляционных вводов» «Моспроект-1» (НМ-80-86), ведомственных строительных норм ВСН 116-93, ВСН 600-81 Министерства связи.				
Подпись и дата		2.2. При проектировании из труб серии ТПЭ-КЭС каналов связи следует предусматривать разветвленные сети подземных трубопроводов с колодцами, которые при монтаже должны обеспечивать возможность прокладки кабелей связи к любому зданию города, а в процессе эксплуатации должны быть доступны для ремонта, замены в них ранее проложенных кабелей и закладки, при необходимости, дополнительных кабелей.				
	Инов. № дубл.	2.3. Проходные трассы канала связи из труб ТПЭ-КЭС необходимо предусматривать, преимущественно, под пешеходной частью улиц.				
Взам. инв. №		2.4. В проекте каналов связи должны предусматриваться трубы серии ТПЭ-КЭС и их соединения, удовлетворяющие следующим требованиям:				
	Подпись и дата	– трубы в конструкции каналов связи, проложенные под землей, должны обладать достаточной механической прочностью при воздействии всякого рода сдвигов почвы, нагрузок от грунта, транспорта, температурных деформаций, грунтовых вод и т. п.;				
Инов. № подл		– внутренняя поверхность труб и соединений должна быть гладкой настолько, чтобы была исключена возможность повреждения оболочки при протягивании кабелей (особенно большой емкости в пролетах большой протяженности), когда создается большое трение между оболочкой кабеля и стенками труб, и после непродолжительного срока службы кабель может оказаться поврежденным от сотрясений, перемещений, электрохимической коррозии;				
	Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	<p style="text-align: center;">ТПЭ-КЭС.</p> <p style="text-align: center;">Техническая информация для проектирования</p>
					6	

Первич. примен

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Таблица 4 – Минимально допустимые расстояния между каналами связи и другими подземными коммуникациями и сооружениями

Коммуникации и сооружения	Минимальное расстояние, в плоскости, м	
	горизонтальной	вертикальной, при пересечении
Водопровод диаметром <300 мм	0,5	0,15
Водопровод диаметром >300 мм	1,0	0,15
Канализация	0,5	0,15
Дренажи и водостоки	0,5	0,15
Кабели силовые	0,5	от 0,25 до 0,15*
Теплопровод	1,0	0,15
Газопровод низкого давления 4,9 кПа	1,0	0,15
Газопровод среднего давления от 4,9 до 294,3 кПа	1,5	0,15
Газопровод высокого давления от 294,3 до 558,6 кПа	2,0	0,15
Газопровод высокого давления от 558,6 до 1177,2 кПа	3,0	0,15
Трамвайные пути, ось ближнего рельса	2,0	1,0
Мачты и опоры сети наружного освещения, контактные сети и сети связи	0,5	-
Стены и опоры тоннелей и путепроводов (на уровне или ниже основания)	0,5	-
Общие подземные коллекторы	0,5	-
Подошвы насыпей или наружных бровок канала	1,0	-
Стволы деревьев	1,5	-
Бортовые камни	1,5	-
Фундаменты зданий	0,6	-

* При пересечении силовые кабели прокладывают ниже блоков связи

2.6. Минимально допустимое заглубление каналов от поверхности покрова до верхней трубы серии ТПЭ-КЭС (верх блока труб) должно быть не менее 0,4 м под пешеходной частью улицы и 0,6 м – под проезжей. На пересечениях с водосточными кюветами, каналами и т. п. верхняя труба блока должна быть на 0,5 м ниже дна указанных сооружений.

2.7. Трасса каналов связи на отдельных пролетах должна быть, по возможности, прямолинейной как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Каналы в каждом пролете должны иметь уклон от 0,003 до 0,004 от середины в сторону обоих колодцев, чтобы создать сток попавшей воды от середины в колодцы. Уклон на неровной местности делается от одного колодца к другому: у одного устраивают минимальное заглубление, а у другого – максимальное. На местности с приемлемым естественным уклоном каналы могут проходить на одинаковом заглублении по всему пролету, за исключением 10-метровых участ-

Первич. примен	<p>ков, примыкающих к колодцам. На них каналы должны иметь уклон, выводящий их на заданную отметку, учитывающую ввод каналов в проемы в стенках колодцев.</p> <p>2.7.1. Колодцы на сети сооружают на расстояниях (максимально) до 150 м друг от друга в местах пересечения улиц, поворотов и разветвлений, а также при изменениях числа или профиля (по глубине либо в плане) каналов.</p> <p>2.7.2. Расстояние от поверхности уличного покрытия до верха верхней трубы ТПЭ-КЭС на вводе в колодец должно быть не менее 0,76 м под пешеходной частью улиц и 0,85 м – под проезжей.</p> <p>2.7.3. Ввод труб ТПЭ-КЭС в колодцы делают, по возможности, на одном уровне со стороны входа и выхода, расстояние от верха их перекрытия до поверхности уличного покрова должно быть от 0,2 до 0,3 м.</p> <p>2.7.4. При наличии на трассе каких-либо других сооружений, глубину заложения каналов допускается уменьшать. При этом, необходимо предусмотреть дополнительную защиту их, например, железобетонными плитами или бетонной подушкой, уложив их поверх труб серии ТПЭ-КЭС.</p> <p>2.8. Минимальную глубину заложения нижнего ряда блока каналов связи принимают с учетом труб ТПЭ-КЭС, их диаметра, числа верхних рядов в блоке и расстояний между рядами по вертикали.</p> <p>2.9. Максимальную глубину заложения нижнего ряда блока каналов связи устанавливают с учетом конкретных условий прокладки. Ее проверяют из условия сохранения трубами круговой формы поперечного сечения при действии на них грунтовых, транспортных и других поверхностных нагрузок.</p> <p>2.10. Для каналов связи следует использовать трубы ТПЭ-КЭС с диаметрами, обеспечивающими при контроле качества и монтажа каналов прохождение по ним пробного цилиндра, диаметром 92 мм. Также можно использовать трубы ТПЭ-КЭС, по которым пройдет пробный цилиндр диаметром 82 мм. На мало загруженных тупиковых и вводных участках сети могут применяться трубы, по которым пройдет пробный цилиндр диаметром не менее 55 мм.</p> <p>2.11. Каналы связи в здание вводятся путем непосредственного подвода</p>					
	Справ. №					
Подпись и дата		Изн. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Изн. № подл.	<p style="text-align: center;">ТПЭ-КЭС.</p> <p style="text-align: center;">Техническая информация для проектирования</p>
	Изм					



Первич. примен	<p>3.7. Габариты траншей и котлованов под колодцы должны быть сверены перед укладкой труб ТПЭ-КЭС с ППР (технологической картой, проектом). В случае необходимости делается подсыпка или дополнительная выборка из них грунта.</p> <p>3.7.1. Глубина траншеи для укладки труб ТПЭ-КЭС должна учитывать минимально допустимое заглубление верхнего ряда каналов в блоке, число рядов по вертикали, наружный диаметр труб и расстояние между рядами по вертикали.</p> <p>3.7.2. Ширина траншеи также должна учитывать число рядов в блоке по горизонтали, наружный диаметр прокладываемых труб и добавляемые для удобства ведения укладочных работ технологические площадки, равные обычно по ширине от 100 до 120 мм.</p> <p>В ППР, технологической карте должно быть предусмотрено устройство ограждения вокруг места производства строительно-монтажных работ.</p> <p>3.8. При разработке траншеи роторным (цепным) экскаватором прокладка каналов в этих случаях должна производиться сразу же по мере готовности траншеи, чтобы исключить возможные обвалы стенок, заполнение ее дождевой (талой) водой. В слабых грунтах, а также при продолжительном ведении работ на каком-либо участке, необходимо устраивать крепление стенок вслед за разработкой траншеи.</p> <p>3.9. Трубы следует укладывать на грунт ненарушенной структуры, с углом охвата не менее 30° дна траншеи, либо на насыпной слой песка.</p> <p>3.10. Каналы прокладывают из отдельных труб ТПЭ-КЭС, из соединенных трубных плетей, из блоков различной емкости, из трубных бухт. Прокладку труб лучше производить по длине пролета каналов связи между двумя смежными колодцами порядно, снизу вверх во всем блоке. При интенсивном уличном движении целесообразно прокладывать трубы на отдельных участках пролета.</p> <p>3.11. Перед началом работ трубы, как правило, развозят и раскладывают вдоль траншеи в объеме, рассчитанном на пролет и сменную выработку, приняв соответствующие меры против произвольного сползания их в траншею.</p>					
	Справ. №					
Инов. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата	<p style="text-align: center;">ТПЭ-КЭС.</p> <p style="text-align: center;">Техническая информация для проектирования</p>	лист
						12
	Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Первич. примен	<p>3.12. Соединенные на бровке траншеи труб ТПЭ-КЭС с помощью малых строп, размещаемых на расстоянии от 5 до 10 м одна от другой, плавно опускают в траншею. Собранные на поверхности блоки из труб ТПЭ-КЭС опускают аналогично либо с использованием низкомоощных механизмов.</p>				
	Справ. №	<p>3.13. При отсутствии поперечных пересечений траншеи другими коммуникациями выше намечаемого уровня прокладки каналов, применяется технология прокладки со сваркой (склеиванием) труб на бровке траншеи сразу на весь пролет с последующим опусканием в траншею.</p>			
Подпись и дата		<p>3.14. При наличии пересечений, каждый пролет траншеи разбивают на участки и трубные плети и протаскивают под пересекающими траншею коммуникациями. Отдельные плети соединяют уже в траншее.</p>			
	Инов. № дубл.	<p>3.15. При укладке необходимо следить за тем, чтобы в трубы не попадали какие-либо посторонние предметы, и не произошло бы засорение каналов. Для предохранения от засорения, концы труб необходимо плотно закрыть какими-либо заглушками. При перерывах в работе, трубы должны быть также заглушены. При продолжительных перерывах (более суток) траншеи следует защищать от затопления дождевой (талой) водой.</p>			
Взам. инв. №		<p>3.16. При укладке нескольких рядов оси труб в вертикальных рядах в одних случаях располагают друг над другом (рисунок 1а), в других смещают поочередно вправо и влево от оси каждого предыдущего ряда на половину расстояния между осями труб в рядах (рисунок 1б) так, чтобы расстояние между трубами составляло от 20 до 50 мм.</p>			
	Подпись и дата	<p>3.17. Для обеспечения прямолинейности и уклона прокладки, дно траншеи готовят с помощью геодезических приборов.</p>			
Инов. № подл		<p>3.18. Трубы ТПЭ-КЭС в каждом ряду, а также промежутки между трубами и стенками траншеи засыпают песком с тщательным трамбованием деревянной лопаткой толщиной от 10 до 15 мм. Трубы ТПЭ-КЭС верхнего ряда засыпают слоем песка высотой от 100 до 300 мм. Уплотняют грунт только в пазухах траншеи.</p>			
	<p>3.19. Торцы труб ТПЭ-КЭС во всех рядах блока каждого пролета должны</p>				
ТПЭ-КЭС.					лист
Техническая информация для проектирования					13
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Первич. примен
Справ. №

Подпись и дата
Инов. № дубл.
Взам. инв. №

Подпись и дата
Инов. № подл.

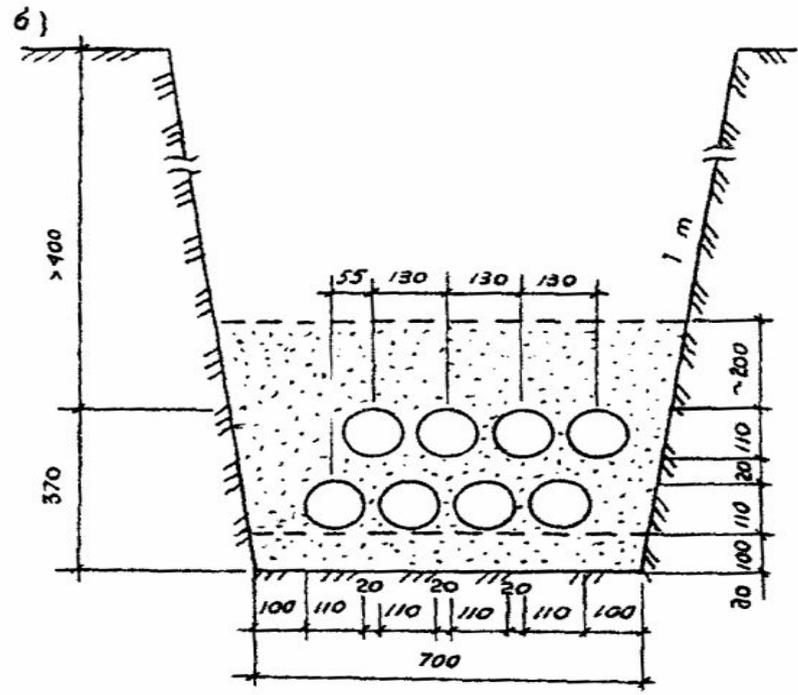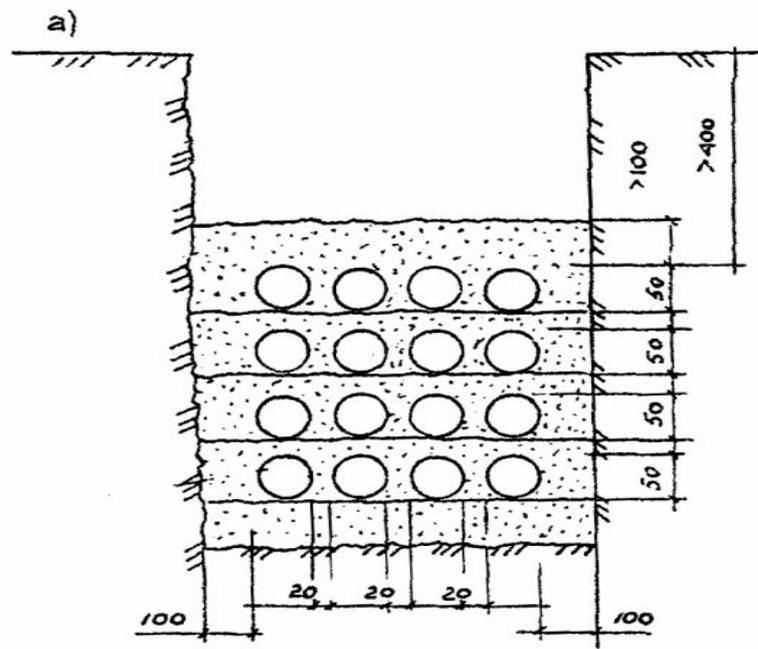

а – друг над другом; б – со смещением
 Рисунок 1 – Схемы расположения каналов связи из труб ТПЭ-КЭС в блоках

3.24. Контроль качества прокладки каналов из труб ТПЭ-КЭС диаметром 110 мм осуществляют протаскиванием по ним пробного цилиндра диаметром 92 (82) мм.

3.25. Окончательно засыпают каналы из труб ТПЭ-КЭС вынутым при разработке траншеи (котлована) грунтом по защитному песчаному слою над тру-

Первич. примен
Справ. №

бами.

3.26. Для заготовок, с помощью которых впоследствии протягивают трос от лебедки, чтобы с помощью его осуществить затягивание предусмотряемых проектом кабелей связи в каналы, следует использовать бухты стеклопластиковых прутков.

3.27. Каналы передаются под дальнейший монтаж кабельных сетей связи при условии качественного выполнения всех технологических процессов.

Инов. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата
--------------	----------------	--------------	---------------	----------------

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата
-----	------	-------------	---------	------

ТПЭ-КЭС.
Техническая информация для проектирования

Первич. примен	<p>4. Проектирование каналов из труб серии ТПЭ-КЭС для прокладки силовых проводов и кабелей</p> <p>4.1 Общие положения</p> <p>Полиэтиленовые трубы серии ТПЭ-КЭС не подвержены коррозии, не требуют окраски, обладают высокой влагостойкостью, малым весом, гладкой поверхностью и высокими электроизоляционными свойствами. По своим характеристикам они способны заменить асбоцементные трубы везде, где последние рекомендуются типовыми проектами, СНиПами и другими регламентирующими документами.</p> <p>Полиэтиленовые трубы разрешается применять для защиты электропроводок и кабелей от механических повреждений в сухих, влажных, сырых, особо сырых, пыльных и с химически активной средой помещениях, а также прокладываемых вне зданий и сооружений в соответствии с требованиями ПУЭ.</p> <p>Следует учитывать, что усилия при затяжке проводов и кабелей в трубы ТПЭ-КЭС, благодаря гладкости их стенок, значительно меньше, чем при затяжке в каналы из других материалов.</p> <p>4.2 Далее приведены выдержки из Раздела 2 Правил устройства электроустановок (ПУЭ), издание 7-е, касающиеся использования труб при прокладке кабелей:</p> <p><i>«...Прокладка кабельных линий в земле»</i></p> <p><i>2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей, независимо от напряжения, 1 м.</i></p> <p><i>Кабельные маслонаполненные линии от 110 до 220 кВ должны иметь глубину заложения от планировочной отметки не менее 1,5 м.</i></p> <p><i>Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах).</i></p>					Справ. №
	Подпись и дата	Интв. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Интв. № подл.	
<p style="text-align: center;">ТПЭ-КЭС.</p> <p style="text-align: center;">Техническая информация для проектирования</p>					лист	
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	17	

Первич. примен	<p><i>Прокладка кабельных линий от 6 до 10 кВ по пахотным землям должна производиться на глубине не менее 1 м, при этом полоса земли над трассой может быть занята под посевы.</i></p> <p><i>2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается. При прокладке транзитных кабелей в подвалах и технических подпольях жилых и общественных зданий следует руководствоваться СНиП Госстроя России.</i></p> <p><i>2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:</i></p> <p><i>1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями;</i></p> <p><i>2) 250 мм между кабелями от 20 до 35 кВ и между ними и другими кабелями;</i></p> <p><i>3) 500 мм* между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;</i></p> <p><i>* Согласно с Министерством связи СССР.</i></p> <p><i>4) 500 мм между маслонаполненными кабелями от 110 до 220 кВ и другими кабелями; при этом кабельные маслонаполненные линии низкого давления отделяются одна от другой и от других кабелей железобетонными плитами, поставленными на ребро; кроме того, следует производить расчет электромагнитного влияния на кабели связи.</i></p> <p><i>Допускается, в случаях необходимости, по согласованию между эксплуатирующими организациями, с учетом местных условий, уменьшение расстояний, указанных в п. 2 и 3, до 100 мм, а между силовыми кабелями до 10 кВ и кабелями связи, кроме кабелей с цепями, уплотненными высокочастотными системами телефонной связи, до 250 мм при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей (прокладка в трубах, установка несгораемых перегородок и т. п.).</i></p>				
	Справ. №				
Подпись и дата		Изн. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Изн. № подл.
	<p style="text-align: center;">ТПЭ-КЭС.</p> <p style="text-align: center;">Техническая информация для проектирования</p>				
<p><i>Изм Лист № документа Подпись Дата</i></p>					<p style="text-align: right;">лист</p> <p style="text-align: right;">18</p>

Первич. примен	<p><i>Расстояние между контрольными кабелями не нормируется.</i></p> <p><i>2.3.87. При прокладке кабельных линий в зоне насаждений расстояние от кабелей до стволов деревьев должно быть, как правило, не менее 2 м. Допускается, по согласованию с организацией, в ведении которой находятся зеленые насаждения, уменьшение этого расстояния при условии прокладки кабелей в трубах, проложенных путем подкопки.</i></p> <p><i>При прокладке кабелей в пределах зеленой зоны с кустарниковыми посадками указанные расстояния допускается уменьшить до 0,75 м.</i></p> <p><i>2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслonaполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; до газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) – не менее 1 м; до газопроводов высокого давления (более 0,588 до 1,176 МПа) – не менее 2 м; до теплопроводов – см. 2.3.89.</i></p> <p><i>В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний до трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах. Для маслonaполненных кабельных линий от 110 до 220 кВ на участке сближения, длиной не более 50 м, допускается уменьшение расстояния по горизонтали в свету до трубопроводов, за исключением трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м, при условии устройства между маслonaполненными кабелями и трубопроводом защитной стенки, исключающей возможность механических повреждений. Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается.</i></p> <p><i>2.3.90. При прокладке кабельной линии параллельно с железными дорогами кабели должны прокладываться, как правило, вне зоны отчуждения дороги. Прокладка кабелей в пределах зоны отчуждения допускается только по согласованию с организациями Министерства путей сообщения, при этом расстояние от кабеля до оси пути железной дороги должно быть не менее 3,25 м, а для</i></p>				
	Справ. №				
Инов. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата	<p>ТПЭ-КЭС.</p> <p>Техническая информация для проектирования</p>
	Изм	Лист	№ документа	Подпись	
					лист
					19

Первич. примен	<p>электрифицированной дороги – не менее 10,75 м. В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний, при этом кабели на всем участке сближения должны прокладываться в блоках или трубах.</p> <p>При электрифицированных дорогах на постоянном токе блоки или трубы должны быть изолирующими (асбестоцементные, пропитанные гудроном или битумом и др.)*.</p> <p>* <i>Согласовано с Министерством путей сообщения.</i></p> <p>2.3.91. При прокладке кабельной линии параллельно с трамвайными путями расстояние от кабеля до оси трамвайного пути должно быть не менее 2,75 м. В стесненных условиях допускается уменьшение этого расстояния при условии, что кабели на всем участке сближения будут проложены в изолирующих блоках или трубах, указанных в 2.3.90.</p> <p>2.3.92. При прокладке кабельной линии параллельно с автомобильными дорогами категорий I и II (см. 2.5.145) кабели должны прокладываться с внешней стороны кювета или подошвы насыпи на расстоянии не менее 1 м от бровки или не менее 1,5 м от бордюрного камня. Уменьшение указанного расстояния допускается в каждом отдельном случае по согласованию с соответствующими управлениями дорог.</p> <p>2.3.93. При прокладке кабельной линии параллельно с ВЛ 110 кВ и выше расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через крайний провод линии, должно быть не менее 10 м.</p> <p>Расстояние в свету от кабельной линии до заземленных частей и заземлителей опор ВЛ выше 1 кВ должно быть не менее 5 м при напряжении до 35 кВ, 10 м при напряжении 110 кВ и выше. В стесненных условиях расстояние от кабельных линий до подземных частей и заземлителей отдельных опор ВЛ выше 1 кВ допускается не менее 2 м; при этом расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через провод ВЛ, не нормируется.</p> <p>Расстояние в свету от кабельной линии до опоры ВЛ до 1 кВ должно быть не менее 1 м, а при прокладке кабеля на участке сближения в изолирующей трубе 0,5 м.</p>				
	Справ. №				
Инов. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата	<p style="text-align: center;">ТПЭ-КЭС.</p> <p style="text-align: center;">Техническая информация для проектирования</p>
	Изм	Лист	№ документа	Подпись	
					лист 20

Первич. примен	<p>На территориях электростанций и подстанций в стесненных условиях допускается прокладывать кабельные линии на расстояниях не менее 0,5 м от подземной части опор воздушных связей (токопроводов) и ВЛ выше 1 кВ, если заземляющие устройства этих опор присоединены к контуру заземления подстанций.</p>					
	Справ. №	<p>2.3.94*. При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли, толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м, при условии разделения кабелей на всем участке пересечения, плюс по 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала; при этом кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей.</p> <p>* <i>Согласовано с Министерством связи СССР.</i></p>				
Подпись и дата		<p>2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения, плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах.</p>				
	Инв. № дубл.	<p>При пересечении кабельной маслонаполненной линией трубопроводов, расстояние между ними в свету должно быть не менее 1 м. Для стесненных условий допускается принимать расстояние не менее 0,25 м, но при условии размещения кабелей в трубах или железобетонных лотках с крышкой.</p>				
Взам. инв. №		<p>2.3.96. При пересечении кабельными линиями до 35 кВ теплопроводов, расстояние между кабелями и перекрытием теплопровода в свету должно быть не менее 0,5 м, а в стесненных условиях – не менее 0,25 м. При этом, теплопровод на участке пересечения, плюс по 2 м в каждую сторону от крайних кабелей, должен иметь такую теплоизоляцию, чтобы температура земли не повышалась более чем на 10 °С по отношению к высшей летней температуре и на 15 °С по отношению к низшей зимней.</p>				
	Подпись и дата	<p>В случаях, когда указанные условия не могут быть соблюдены, допускается выполнение одного из следующих мероприятий: заглубление кабелей до</p>				
Инв. № подл		<p>ТПЭ-КЭС.</p>				
	Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Техническая информация для проектирования



Первич. примен	<p>0,5 м вместо 0,7 м (см. 2.3.84); применение кабельной вставки большего сечения; прокладка кабелей под теплопроводом в трубах на расстоянии от него не менее 0,5 м, при этом трубы должны быть уложены таким образом, чтобы замена кабелей могла быть выполнена без производства земляных работ (например, ввод концов труб в камеры).</p> <p>При пересечении кабельной маслonaполненной линией теплопровода, расстояние между кабелями и перекрытием теплопровода должно быть не менее 1 м, а в стесненных условиях – не менее 0,5 м. При этом теплопровод на участке пересечения плюс по 3 м в каждую сторону от крайних кабелей должен иметь такую теплоизоляцию, чтобы температура земли не повышалась более, чем на 5 °С в любое время года.</p> <p>2.3.97. При пересечении кабельными линиями железных и автомобильных дорог кабели должны прокладываться в туннелях, блоках или трубах по всей ширине зоны отчуждения на глубине не менее 1 м от полотна дороги и не менее 0,5 м от дна водоотводных канав. При отсутствии зоны отчуждения указанные условия прокладки должны выполняться только на участке пересечения плюс по 2 м по обе стороны от полотна дороги.</p> <p>При пересечении кабельными линиями электрифицированных и подлежащих электрификации на постоянном токе* железных дорог блоки и трубы должны быть изолирующими (см. 2.3.90). Место пересечения должно находиться на расстоянии не менее 10 м от стрелок, крестовин и мест присоединения к рельсам отсасывающих кабелей. Пересечение кабелей с путями электрифицированного рельсового транспорта должно производиться под углом от 75 до 90° к оси пути.</p> <p>* <i>Согласовано с Министерством путей сообщения.</i></p> <p>Концы блоков и труб должны быть утоплены джутовыми плетеными шнурами, обмазанными водонепроницаемой (мятой) глиной на глубину не менее 300 мм.</p> <p>При пересечении тупиковых дорог промышленного назначения с малой интенсивностью движения, а также специальных путей (например, на слипах и</p>				
	Справ. №				
Инов. № подл	Подпись и дата				
	Инов. № дубл.				
Инов. № подл	Взам. инв. №				
	Подпись и дата				
Инов. № подл	Инов. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инов. № подл	Инов. № дубл.
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	
ТПЭ-КЭС.					лист
Техническая информация для проектирования					22

Первич. примен	<p><i>т. п.) кабели, как правило, должны прокладываться непосредственно в земле.</i></p> <p><i>При пересечении трассы кабельных линий вновь сооружаемой железной неэлектрифицированной дорогой или автомобильной дорогой, перекладки действующих кабельных линий не требуется. В месте пересечения должны быть заложены на случай ремонта кабелей в необходимом количестве резервные блоки или трубы с плотно заделанными торцами.</i></p> <p><i>В случае перехода кабельной линии в воздушную, кабель должен выходить на поверхность на расстоянии не менее 3,5 м от подошвы насыпи или от кромки полотна.</i></p> <p><i>2.3.98. При пересечении кабельными линиями трамвайных путей, кабели должны прокладываться в изолирующих блоках или трубах (см. 2.3.90). Пересечение должно выполняться на расстоянии не менее 3 м от стрелок, крестовин и мест присоединения к рельсам отсасывающих кабелей.</i></p> <p><i>2.3.99. При пересечении кабельными линиями въездов для автотранспорта во дворы, гаражи и т. д. прокладка кабелей должна производиться в трубах. Таким же способом должны быть защищены кабели в местах пересечения ручьев и канав.</i></p> <p><i>Прокладка кабельных линий в кабельных блоках, трубах и железобетонных лотках:</i></p> <p><i>2.3.102. Для изготовления кабельных блоков, а также для прокладки кабелей в трубах. допускается применять стальные, чугунные асбестоцементные, бетонные, керамические и тому подобные трубы. При выборе материала для блоков и труб следует учитывать уровень грунтовых вод и их агрессивность, а также наличие блуждающих токов.</i></p> <p><i>Маслонаполненные однофазные кабели низкого давления необходимо прокладывать только в асбестоцементных и других трубах из немагнитного материала, при этом каждая фаза должна прокладываться в отдельной трубе.</i></p> <p><i>2.3.103. Допустимое количество каналов в блоках, расстояния между ними и их размер должны приниматься согласно 1.3.20.</i></p> <p><i>2.3.104. Каждый кабельный блок должен иметь до 15 % резервных кана-</i></p>				
	Справ. №				
Подпись и дата					
	Инов. № дубл.				
Взам. инв. №					
Подпись и дата					
Инов. № подл					
	Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата
ТПЭ-КЭС.					лист
Техническая информация для проектирования					23

Первич. примен	<p>лов, но не менее одного канала.</p> <p>2.3.105. Глубина заложения в земле кабельных блоков и труб должна приниматься по местным условиям, но быть не менее расстояний, приведенных в 2.3.84, считая до верхнего кабеля. Глубина заложения кабельных блоков и труб на закрытых территориях и в полах производственных помещений не нормируется.</p> <p>2.3.106. Кабельные блоки должны иметь уклон не менее 0,2 % в сторону колодцев. Такой же уклон необходимо соблюдать и при прокладке труб для кабелей.</p> <p>2.3.107. При прокладке труб для кабельных линий непосредственно в земле, наименьшие расстояния в свету между трубами и между ними и другими кабелями и сооружениями должны приниматься, как для кабелей, проложенных без труб (см. 2.3.86).</p> <p>При прокладке кабельных линий в трубах в полу помещения расстояния между ними принимаются, как для прокладки в земле.</p> <p>2.3.108. В местах, где изменяется направление трассы кабельных линий, проложенных в блоках, и в местах перехода кабелей и кабельных блоков в землю должны сооружаться кабельные колодцы, обеспечивающие удобную протяжку кабелей и удаление их из блоков. Такие колодцы должны сооружаться также и на прямолинейных участках трассы на расстоянии один от другого, определяемом предельно допустимым тяжением кабелей. При числе кабелей до 10 и напряжении не выше 35 кВ переход кабелей из блоков в землю допускается осуществлять без кабельных колодцев. При этом места выхода кабелей из блоков должны быть заделаны водонепроницаемым материалом.</p> <p>2.3.109. Переход кабельных линий из блоков и труб в здания, туннели, подвалы и т. п. должен осуществляться одним из следующих способов: непосредственным вводом в них блоков и труб, сооружением колодцев или прямиков внутри зданий, либо камер у их наружных стен.</p> <p>Должны быть предусмотрены меры, исключаяющие проникновение через трубы или проемы воды и мелких животных из траншей в здания, туннели и</p>						
	Справ. №						
Подпись и дата		Изн. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Изн. № подл.	<p style="text-align: center;">ТПЭ-КЭС.</p> <p style="text-align: center;">Техническая информация для проектирования</p>	лист
	24						
		Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Первич. примен

Справ. №

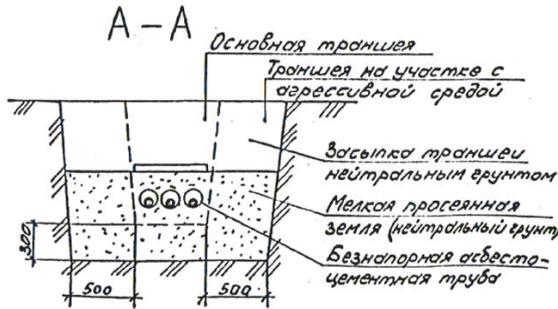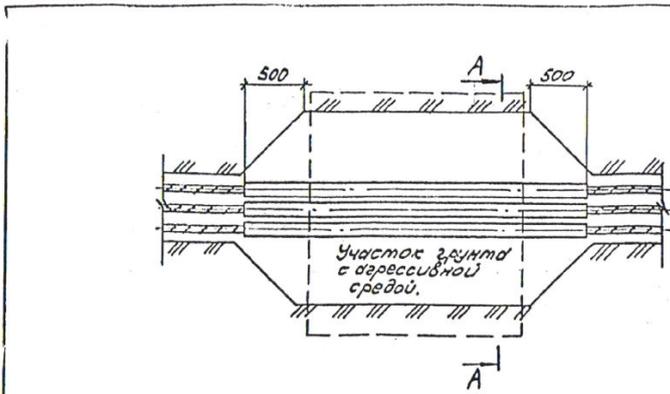

1. Асбестоцементная труба должна быть покрыта снаружи и внутри битумным составом
 2. Материал, диаметр и длина труб указывается в конкретном проекте

Разработчик	М.И. Савельев	Проверен	М.И. Савельев	Лист	1	Листов	1
А5-92-16				Пересечение кабельной линии участка грунта с агрессивной средой.			
Исполнитель				И.И. Барковская			
Тяжпромэлектромонтаж				ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА			

Копировала Барковская формат А3





Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

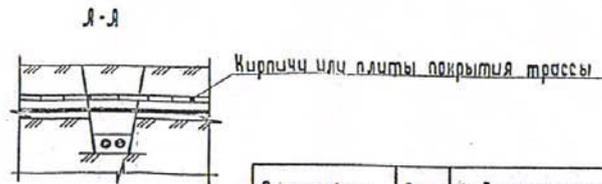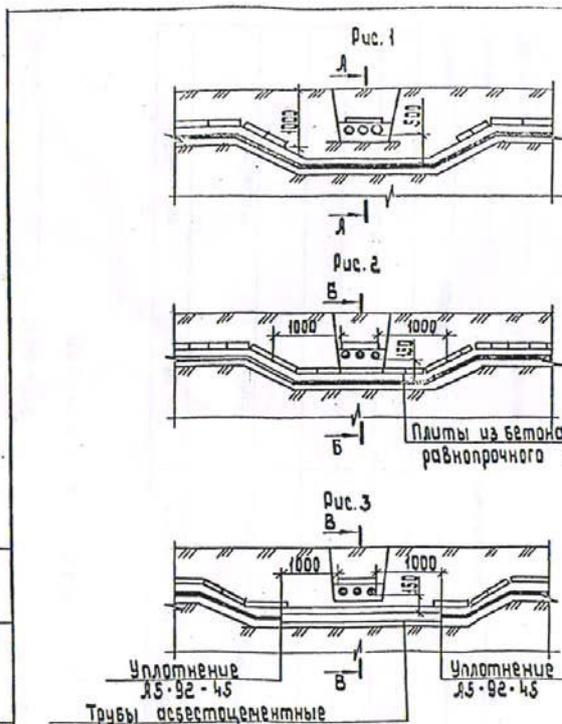

Обозначение	Рис.	Вид пересечения
А5-92-29	1	Разделение кабелей слоем земли
-01	2	Разделение кабелей плитами
-02	3	Защита нижней трассы кабелей

1. На чертеже указаны минимальные размеры.
 2. Кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей.
 3. Материал, количество и диаметр труб указывается в конкретном проекте.

Разработчик	М.И. Савельев	Проверен	М.И. Савельев	Лист	1	Листов	1
А5-92-29				Пересечение двух кабельных линий в земле			
Исполнитель				И.И. Барковская			
Тяжпромэлектромонтаж				ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА			

копировала: Барковская формат: А

35

ТПЭ-КЭС.



Техническая информация для проектирования

лист

26

Первич. примен

Справ. №

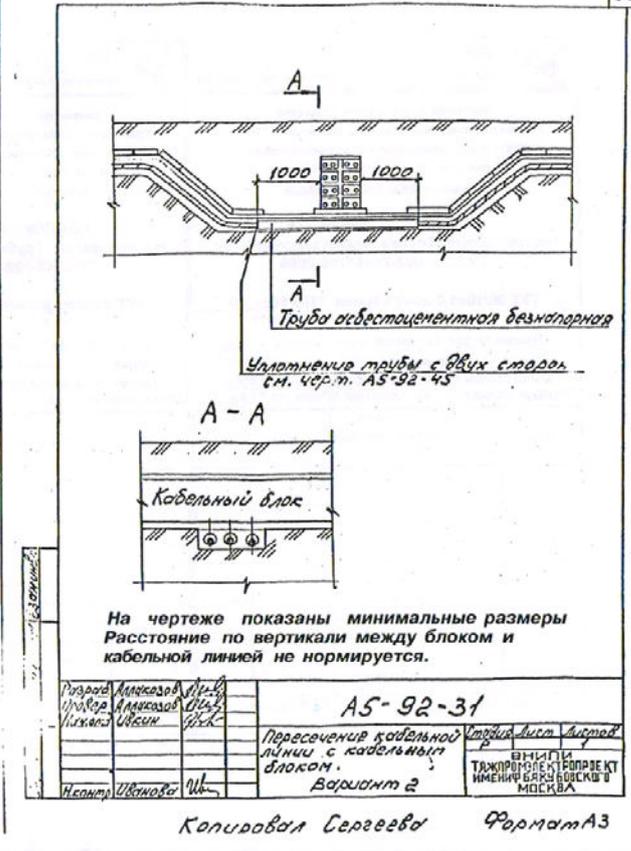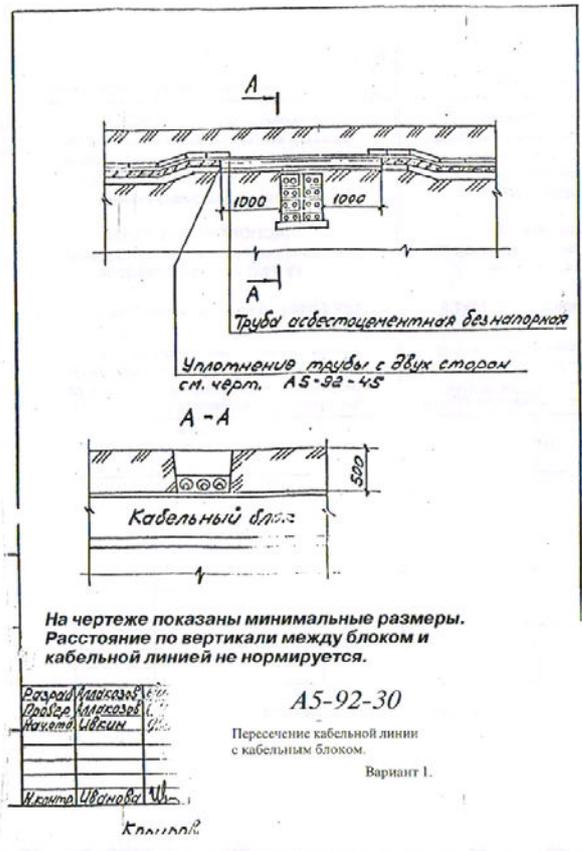


Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата


Инв. № подл

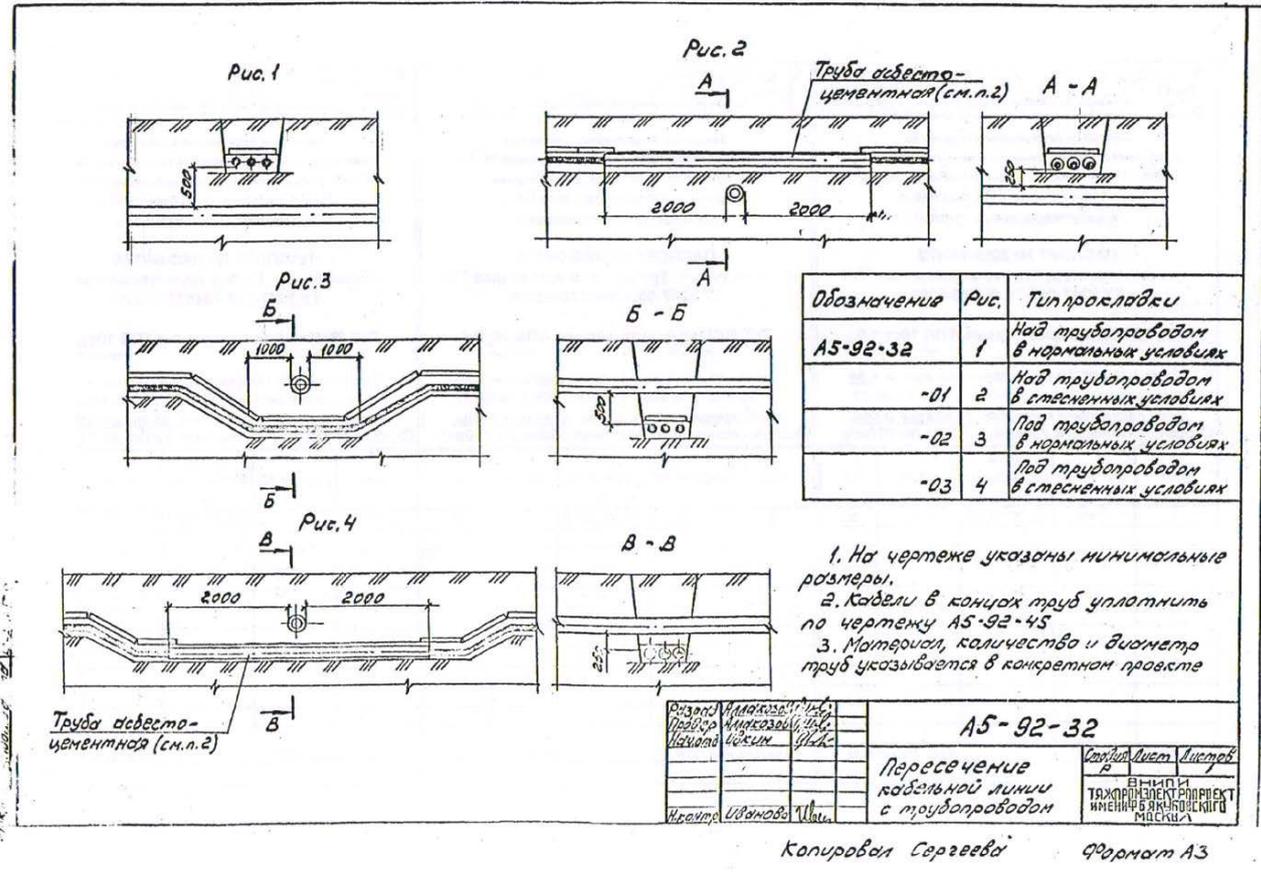

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата


Первич. примен

Справ. №

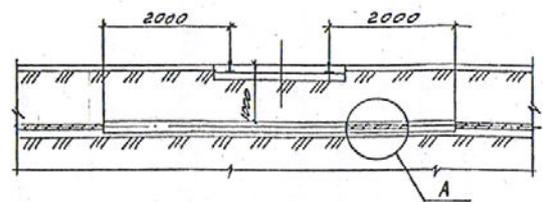


A (рис.1)

A (рис.2)



Труба асбестоцементная безнапорная, см. п.2



Труба асбестоцементная безнапорная, см. п.2
Труба стальная толстостенная

1. На чертеже указаны минимальные размеры.
2. Асбестоцементные трубы должны быть пропитаны гудроном или битумом.
3. Место пересечения трамвайных путей кабельной линией должно выполняться на расстоянии не менее 3м от стрелок, крестовин и мест присоединения к рельсам отходящих кабелей.
4. Кабели в концах труб уплотнить по черт. А5-92-45

Обозначение	Рис	Характер пересечения
А5-92-34	1	Под строящейся линией траншейным способом
-01	2	Под существующей линией способом прокола

Проект: А5-92-34	Лист: 2	Исполнитель: И.И.И.	Проверка: И.И.И.	Дата: 11.11.11
А5-92-34				
Пересечение кабельной линии с трамвайными путями			Листов: 2	Истроб: 2
И.И.И. И.И.И. И.И.И.				

Копирован Сергеева

Формат А3




Подпись и дата

Инов. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инов. № подл

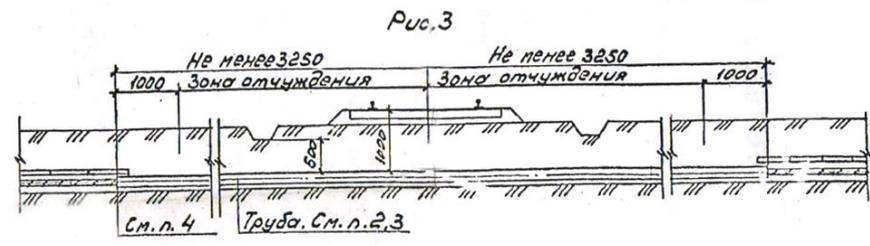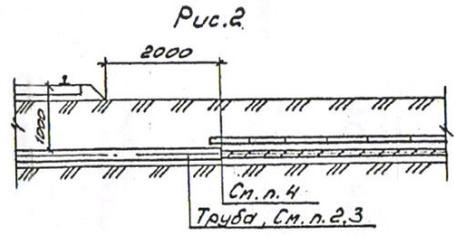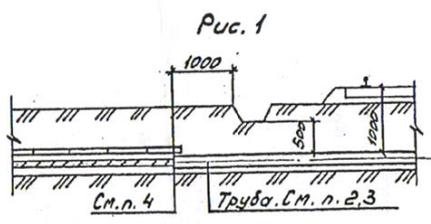

Обозначение	Рис.	Характер пересечения
А5-92-35	1	При отсутствии зоны отчуждения и наличии водоотводной канавы
-01	2	При отсутствии зоны отчуждения и водоотводной канавы.
-02	3	При наличии зоны отчуждения


1. На чертеже указаны минимальные размеры.
2. При прокладке кабелей открытым способом следует применять асбестоцементные безнапорные трубы, при прокладке способом прокола - стальные толстостенные трубы.
3. Количество, длина и диаметр труб указываются в конкретном проекте.
4. Кабели в концах труб уплотнить по черт. А5-92-45

Проект: А5-92-35	Лист: 2	Исполнитель: И.И.И.	Проверка: И.И.И.	Дата: 11.11.11
А5-92-35				
Пересечение кабельной линии с неэлектрифицированной железной дорогой			Листов: 2	Истроб: 2
И.И.И. И.И.И. И.И.И.				

ТПЭ-КЭС.

Техническая информация для проектирования

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата
-----	------	-------------	---------	------

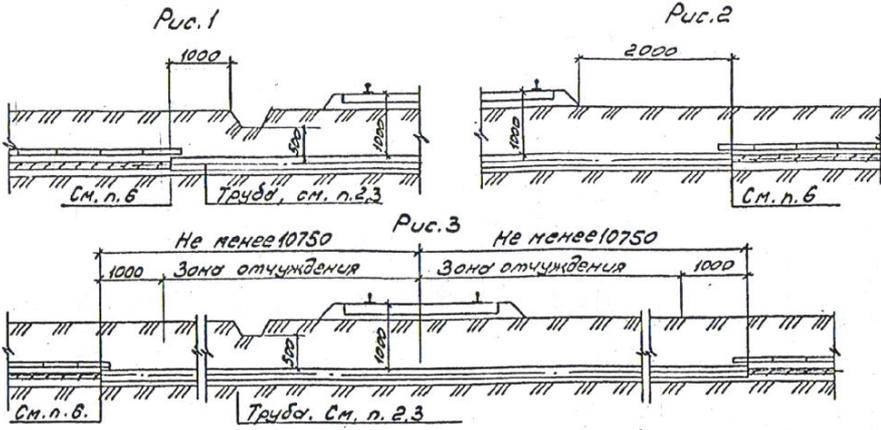



1. На чертеже указаны минимальные размеры.
2. Асбестоцементные безнапорные трубы должны быть пропитаны гудроном или битумом.
3. Количество, диаметр и длина труб указываются в конкретном проекте.
4. Место пересечения должно предусматриваться под углом 75-90° к оси пути.
5. Место пересечения должно отстоять от начала остоков, хвоста крестовин и мест присоединения к рельсам отсасывающих кабелей на расстоянии не менее 10м.
6. Кабели в концах труб уплотнить по черт. А5-95-45

Обозначение	Рис	Характер пересечения
A5-92-36	1	При отсутствии зоны отчуждения и наличия водоотводной канавы
-01	2	При отсутствии зоны отчуждения и водоотводной канавы
-02	3	При наличии зоны отчуждения

Разработчик: Макашов В.С.	Проектировщик: Макашов В.С.	Начальник: Шихин В.С.	A5-92-36		
Исполнитель: Иванова И.В.			Прокладка кабельной линии открытым способом при пересечении с электрифицированной железной дорогой	Лист	Листов
			Р	ИНИИ	ТАЖНИИ
				ИНЖЕНЕРНО-ПРОЕКТИРОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР	МОСКВА

Копировал Сергеева

Формат А3

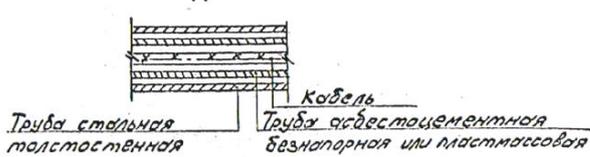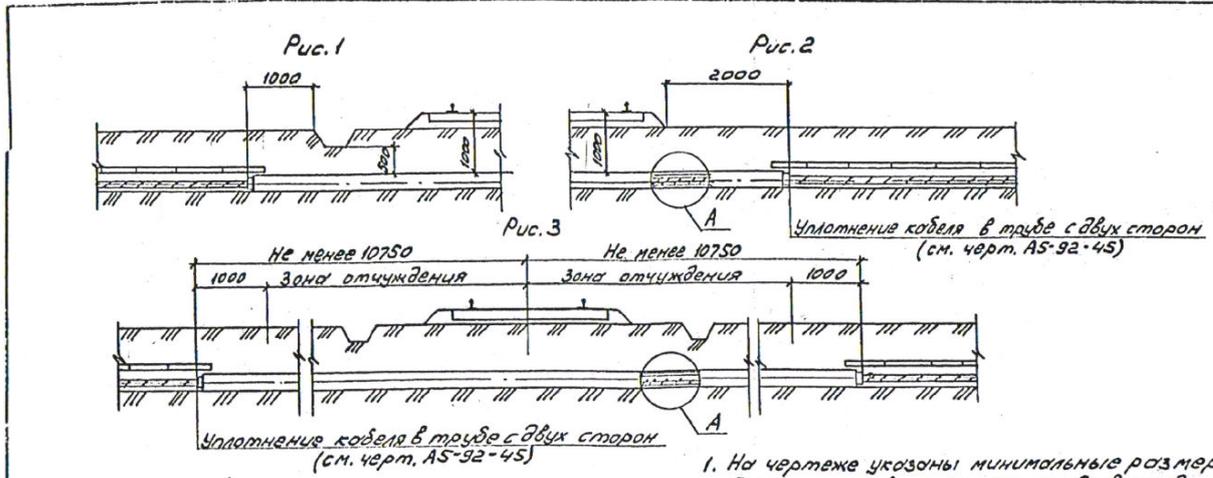

1. На чертеже указаны минимальные размеры.
2. После прокола в стальную трубу вставляется асбестоцементная или пластмассовая труба. Количество, длина и диаметр труб указывается в конкретном проекте.
3. Асбестоцементные трубы должны быть пропитаны гудроном или битумом.
4. Место пересечения должно предусматриваться под углом 75-90° к оси пути.
5. Место пересечения должно отстоять от начала остоков, хвоста крестовин и мест присоединения к рельсам отсасывающих кабелей на расстоянии не менее 10м

Обозначение	Рис.	Характер пересечения
	1	При отсутствии зоны отчуждения и наличия водоотводной канавы
-01	2	При отсутствии зоны отчуждения и водоотводной канавы.
-02	3	При наличии зоны отчуждения

Разработчик: Макашов В.С.	Проектировщик: Макашов В.С.	Начальник: Шихин В.С.	A5-92-37		
Исполнитель: Иванова И.В.			Прокладка кабельной линии открытым способом при пересечении с электрифицированной железной дорогой	Лист	Листов
			Р	ИНИИ	ТАЖНИИ
				ИНЖЕНЕРНО-ПРОЕКТИРОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР	МОСКВА

Копировал Сергеева

Формат А3

Первич. примен

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл



ТПЭ-КЭС.

Техническая информация для проектирования

лист

29

Изм Лист № документа Подпись Дата

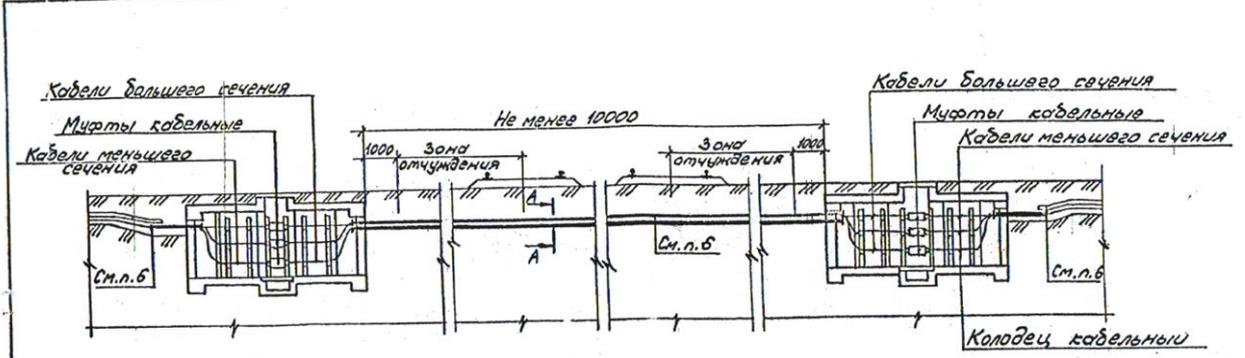


1. На чертеже указаны минимальные размеры.
2. Настоящий чертёж предназначен для прокладки большого числа кабелей (не менее 3).
3. При пересечении электрифицированной железной дороги асбестоцементные трубы должны быть пропитаны гудроном или битумом. Количество, диаметр и длина труб указывается в конкретном проекте.
4. Место пересечения кабельной линией электрифицированной железной дороги должно предусматриваться под углом 75-90° к оси пути.
5. Место пересечения должно отстоять от начала остяков, хвоста крестовин и мест присоединения к рельсам отсывающих кабелей на расстоянии не менее 10м.
6. Кабели в трубах уплотнить с двух сторон по черт. А5-92-45

Автор: Мухомов В.С.	Проверил: Мухомов В.С.	Начальник: Иванкин И.В.	Число:	А5-92-38	
Прокладка кабелей с меньшего сечения на большем при пересечении кабельной линией с железной дорогой				Лист:	Листов:
				ВНИИПИ ТЯЖПРОМЭКТ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МОСКВА	

Копировала Сереева Формат А3

Первич. примен

Справ. №

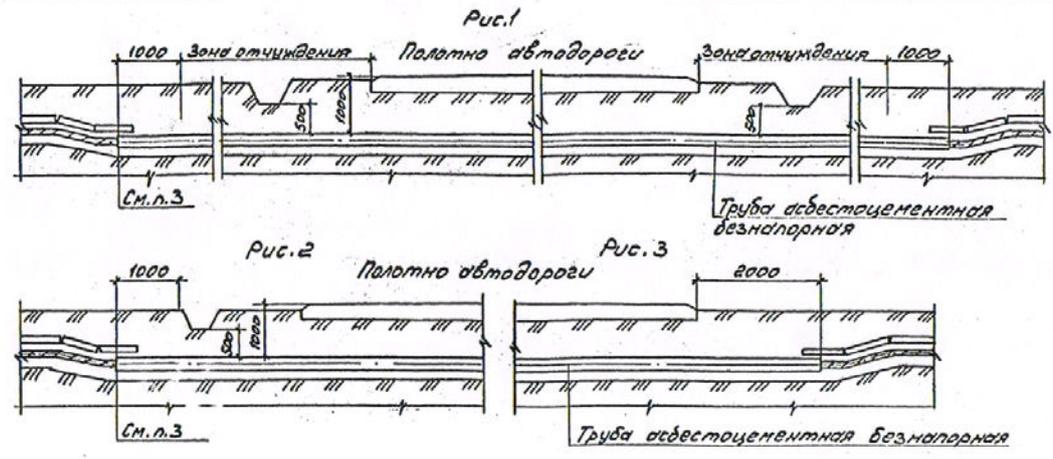

Обозначение	Рис	Характер пересечения
А5-92-39	1	При наличии зоны отчуждения
-01	2	При отсутствии зоны отчуждения при наличии водоотводной канавы
-02	3	При отсутствии зоны отчуждения при отсутствии водоотводной канавы

1. На чертеже указаны минимальные размеры.
2. Количество, диаметр и длина труб указываются в конкретном проекте.
3. Кабели в трубах уплотнить с двух сторон по черт. А5-92-45

Автор: Мухомов В.С.	Проверил: Мухомов В.С.	Начальник: Иванкин И.В.	Число:	А5-92-39	
Прокладка кабельной линией открытым способом при пересечении с автодорогой				Лист:	Листов:
				ВНИИПИ ТЯЖПРОМЭКТ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МОСКВА	

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

ТПЭ-КЭС.

Техническая информация для проектирования



лист

30

Изм Лист № документа Подпись Дата

Первич. примен

Справ. №

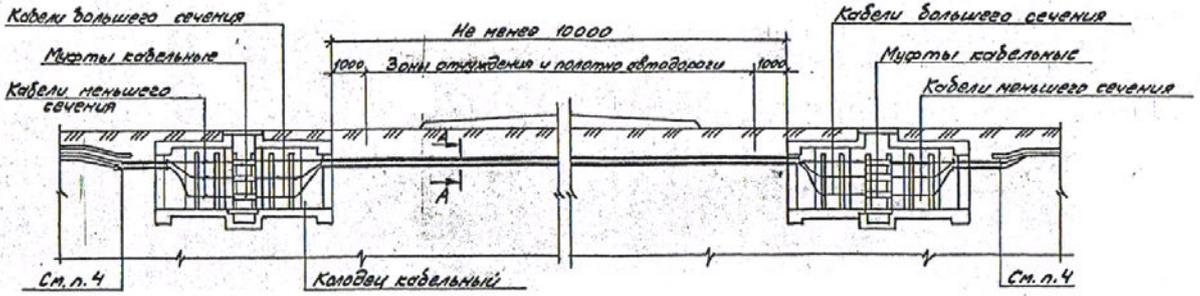

1. На чертеже указаны минимальные размеры.
2. Настоящий чертеж предназначен для прокладки большого числа кабелей (более 3).
3. Количество, диаметр и длина труб указывается в конкретном проекте.
4. Кабели в трубах уплотнить с двух сторон по черт. А5-92-45.

Рез. пров. Миткозов В.И.	Лист	А5-92-41	Страна Лист Листов
Проект. Миткозов В.И.	1		
Начальн. Иванова И.В.	1/16	Пересек кабелей с меньшего сечения на большем сечении кабельной линии с отводорогой	ВНИИ ТЯЖПРОЕКТАПРОЕКТ ИНЖЕНЕРНО-БАУВОДСКОГО МОСКВА
Исполн. Иванова И.В.	1/16		

Копировал Сергеева Формат А3


Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата


Инв. № подл

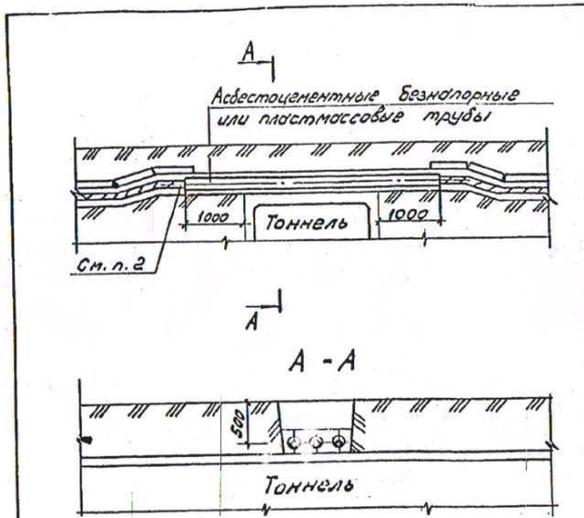

1. На чертеже указаны минимальные размеры.
2. Кабели в трубе уплотнить с двух сторон по чертежу А5-92-45.

Рез. пров. Миткозов В.И.	Лист
Проект. Миткозов В.И.	1
Начальн. Иванова И.В.	1/16
Исполн. Иванова И.В.	1/16

Копировал Сергеева

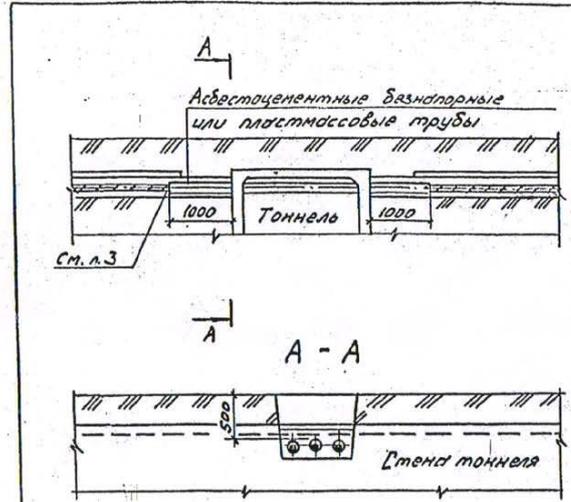

1. На чертеже указаны минимальные размеры.
2. После закладки труб в стенках тоннеля необходимо восстановить гидроизоляцию.
3. Кабели в трубе уплотнить с двух сторон по чертежу А5-92-45.



Рез. пров. Миткозов В.И.	Лист	А5-92-43	Страна Лист Листов
Проект. Миткозов В.И.	1		
Начальн. Иванова И.В.	1/16	Пересечение кабельной линии с кабельным тоннелем. Вариант 2	ВНИИ ТЯЖПРОЕКТАПРОЕКТ ИНЖЕНЕРНО-БАУВОДСКОГО МОСКВА
Исполн. Иванова И.В.	1/16		

Копировал Сергеева Формат А4

48

лист


31

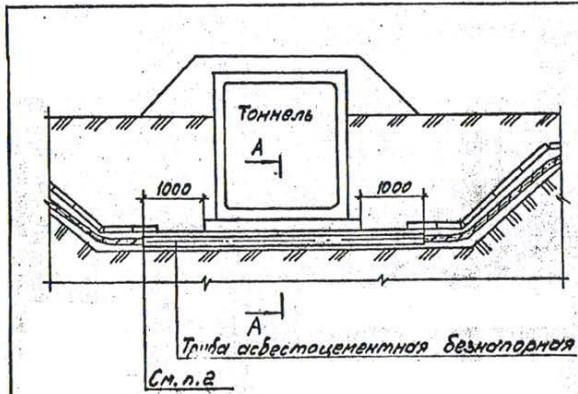

1. На чертеже указаны минимальные размеры
2. Кабели в трубах уплотнить с двух сторон по черт. А5-92-45

Разработчик Иванов И.И.	Проверил Иванов И.И.	Начальник Иванов И.И.	А5-92-44	Составитель Иванов И.И.
Пересечение кабельной линии с кабельным тоннелем. Вариант 3			ВНИПИ ТЯЖПРОМЛЕКТПРОЕКТ ИМЕНИ ФАЯРЗОВСКОГО И МОСКВА	



Копировал Сергеева Формат А4

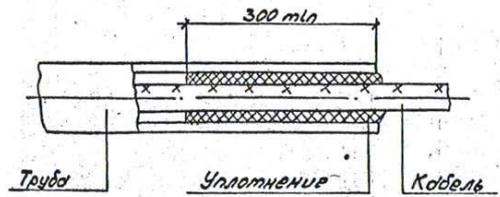

Уплотнение трубы выполнить из джутовых переплетенных шнуров покрытых водонепроницаемой (мятой) глиной.

Разработчик Иванов И.И.	Проверил Иванов И.И.	Начальник Иванов И.И.	А5-92-45	Составитель Иванов И.И.
Уплотнение кабеля в трубе			ВНИПИ ТЯЖПРОМЛЕКТПРОЕКТ ИМЕНИ ФАЯРЗОВСКОГО И МОСКВА	

Копировал Сергеева Формат А3

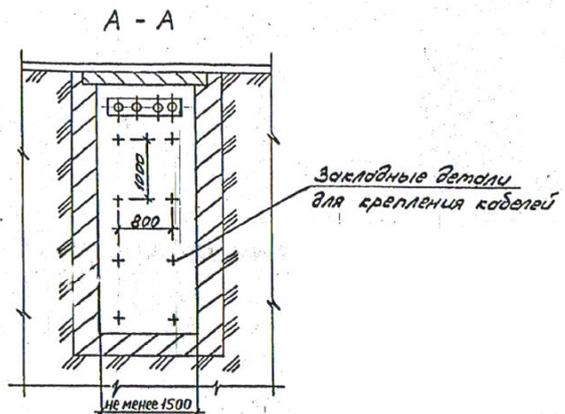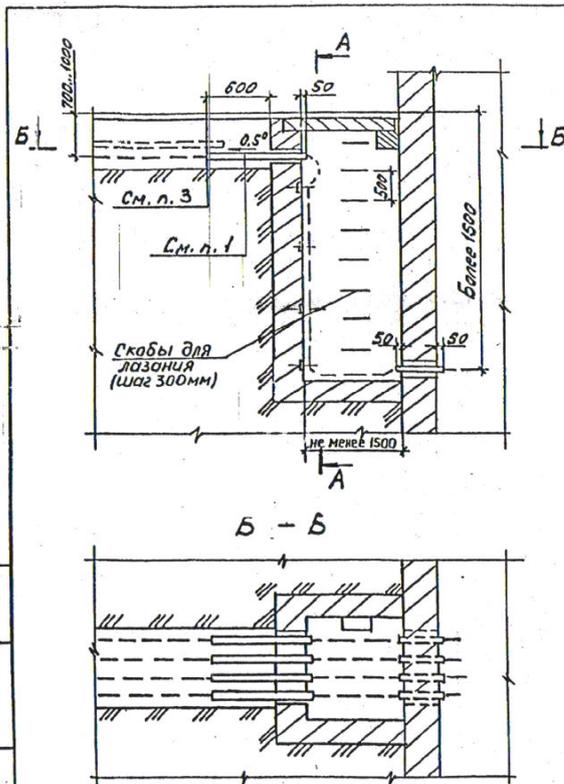

1. Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помещения должны быть выполнены в асбестоцементных безшпоровых трубах в отфрантованных отверстиях железобетонных конструкций
2. После ввода труб в здание или кабельное сооружение необходимо восстановить гидроизоляцию стен.
3. Кабели в трубах уплотнить с двух концов по черт. А5-92-45

Разработчик Иванов И.И.	Проверил Иванов И.И.	Начальник Иванов И.И.	А5-92-46	Составитель Иванов И.И.
Ввод кабельной линии в здание или кабельное сооружение. Вариант 1			ВНИПИ ТЯЖПРОМЛЕКТПРОЕКТ ИМЕНИ ФАЯРЗОВСКОГО И МОСКВА	

Копировал Сергеева Формат А3

4.3 Применение полиэтиленовых труб серии ТПЭ-КЭС для электропроводки

4.3.1 Монтаж труб ТПЭ-КЭС при скрытой прокладке производится после монтажа арматуры строительных конструкций (для крепления труб к арматуре), монтаж при открытой прокладке – после окончания, в основном, отделочных работ. Во время прокладки и по окончании монтажа около открытых пластмассовых труб не должны вестись газо-, электросварочные работы.

4.3.2 Для удобства стыкования при открытой параллельной прокладке рекомендуется выдерживать расстояния между трубами, приведенные в таблице 5.

Таблица 5 – Минимально допустимые расстояния между ТПЭ-КЭС

Наружный диаметр труб, мм	16	20	25	32	40	50	63	75	90
Расстояние в свету, мм	10	12	15	18	20	20	22	25	25

4.3.3 Крепление открыто проложенных труб выполняют хомутами, накладками и клицами, аналогичными типам Л75УЗ-Л78УЗ (таблица 6, рисунок 2), имеющими сертификат соответствия российским стандартам. Они позволяют трубе перемещаться вдоль своей оси в случае возможных температурных деформаций.

Таблица 6 – Размеры и масса пластмассовых клиц

Тип	Наружный диаметр труб, мм	Параметры, мм				Масса, г
		А	В	Н	Л	
Л75УЗ	25	14	16	53	43	14
Л76УЗ	32	16	18	64	56	21
Л77УЗ	40	26	18	71	66	25
Л78УЗ	50	33	18	87	76	36

При параллельной прокладке нескольких труб рекомендуется набирать клицы в С-образный монтажный профиль типа К101 (рисунок 3).

Можно применять безметизное крепление труб в уголках из листовой стали с фасонными вырезами (рисунок 4), которые изготавливают из стального листа, толщиной от 1,0 до 1,5 мм на листогибочном станке; фасонные вырезы вырубляют штампом.

4.3.4 Расстояния между подвижными креплениями не должны превышать

Первич. примен

указанных в таблице 7.

Таблица 7 – Максимально допустимые расстояния между подвижными креплениями открыто прокладываемых полиэтиленовых труб

Наружный диаметр труб, мм	16	20	25	32	40	50	63	75	90
Наибольшее допустимое расстояние между креплениями, м	0,9	1,0	1,1	1,4	1,6	1,7	2,0	2,3	2,5

4.3.5 При скрытой прокладке полиэтиленовых труб расстояние в свету между соседними трубами должно быть не менее 10 мм.

4.3.6 Глубина скрытой прокладки в стенах должна позволять устраивать защитный слой из штукатурки или строительного раствора над трубой толщиной не менее 10 мм (таблица 8).

Справ. №

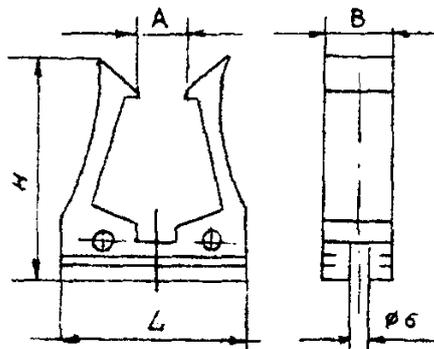


Рисунок 2 – Схема пластмассовых клиц типа Л 75УЗ – Л 78УЗ для крепления труб ТПЭ-КЭС для электропроводок

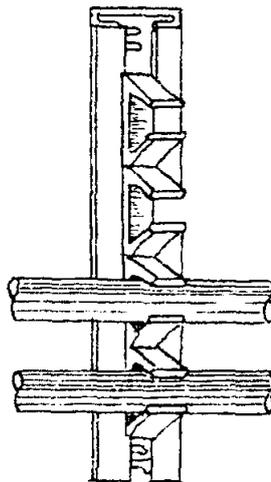


Рисунок 3 – Схема параллельной прокладки полиэтиленовых труб для электропроводки в клицах, набранных в С-образный профиль типа К-101

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

лист

34

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ТПЭ-КЭС.
Техническая информация для проектирования

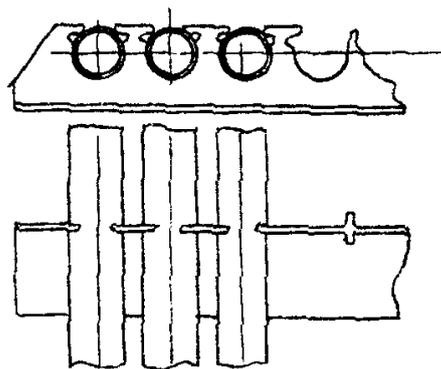


Рисунок 4 – Схема крепления полиэтиленовых труб для электропроводок в уголках из листовой стали с фасонными вырезами

Таблица 8 – Рекомендуемые глубина и ширина борозд для скрытой прокладки полиэтиленовых труб в стенах

Наружный диаметр трубы, мм	Глубина борозды, мм	Ширина борозды, мм, при количестве труб				
		1	2	3	4	5
16	26	25	50	80	105	130
20	30	30	60	90	120	150
25	35	35	70	105	140	175
32	45	40	85	125	170	210
40	55	50	100	150	200	250
50	65	60	120	180	240	300
63	80	75	150	220	295	365
75	95	85	170	255	340	425
90	110	100	200	300	400	500

4.3.6 Глубина прокладки труб ТПЭ-КЭС в полу должна обеспечивать толщину бетона и его покрытия над трубой не менее 20 мм, в т.ч. в местах пересечения трубных трасс.

Если нельзя обеспечить необходимую глубину заложенных пересекающихся труб, на каждую трубу в месте пересечения следует надеть гильзу из стальной трубы большего диаметра или применить другие меры, обеспечивающие сохранность труб.

В местах пересечения труб, проложенных в полу, с трассами внутрицехового транспорта, полиэтиленовые трубы следует защищать отрезками стальных труб или иными способами. При толщине слоя бетона над трубой более 100 мм

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата
-----	------	-------------	---------	------

Первич. примен	<p>защита не требуется.</p> <p>4.3.7 При выполнении открытых и скрытых прокладок труб ТПЭ-КЭС вблизи отопления и горячего водоснабжения необходимо соблюдать следующие требования:</p> <p>а) при параллельной прокладке расстояние в свету между ТПЭ-КЭС электросетей и элементами отопления и горячего водоснабжения должно быть не менее 100 мм;</p> <p>б) при пересечении полиэтиленовых труб электросетей с трубопроводами отопления и горячего водоснабжения расстояние в свету между ними должно быть не менее 50 мм.</p> <p>ТПЭ-КЭС должны быть защищены от теплового воздействия горячих трубопроводов каким-либо экраном, либо провода и кабели должны иметь соответствующее исполнение.</p> <p>4.3.8 При открытой прокладке труб ТПЭ-КЭС – проход через строительные элементы необходимо соблюдать следующие требования:</p> <p>а) в местах прохода через стены, перекрытия и другие строительные элементы, трубы следует прокладывать в стальных гильзах, внутренний диаметр которых должен быть на 5 – 10 мм больше наружного диаметра трубы, для обеспечения температурных перемещений труб. Края гильзы не должны иметь острых кромок и заусенцев и должны выступать за пределы строительного элемента на 10 – 20 мм с каждой стороны;</p> <p>б) размещение соединений труб в гильзах не допускается.</p> <p>4.3.9 Вводы труб ТПЭ-КЭС в коробки, ящики и аппараты могут выполняться как с уплотнением, так и без него.</p> <p>4.3.10 Уплотненные вводы труб ТПЭ-КЭС выполняются с применением эластичных уплотнительных втулок, аналогичным типам У292УХЛЗ-У293УХЛЗ (таблица 9), и имеющим сертификат соответствия российским стандартам.</p>				
	Справ. №				
Изн. № подл		Подпись и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата
	<p>Изм Лист № документа Подпись Дата</p>				

Первич. примен

Таблица 9 – Размеры эластичных уплотнительных втулок

Наружный диаметр труб, мм	Характеристика втулок				
	Тип	Размеры, мм			Масса, г
		D	D ₁	L	
20, 25, 32	У292УХЛЗ	48	45	26	20
40, 50	У293УХЛЗ	72	68	37	40

4.3.11 Неуплотненные вводы труб ТПЭ-КЭС осуществляются непосредственно через стенку, либо с использованием деталей с резьбой.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата
-----	------	-------------	---------	------

ТПЭ-КЭС.
Техническая информация для проектирования

лист

37

5. Длина труб ТПЭ-КЭС в состоянии поставки и способы увеличения длины каналов

В состоянии поставки труб, ТПЭ-КЭС имеют длину, приведенную в таблице 10.

Таблица 10 – Длина ТПЭ-КЭС

Наименование трубы	Наружный диаметр	Длина в состоянии поставки, м	Примечание
ТПЭ-КЭС	16	200	бухта
ТПЭ-КЭС	20	200	бухта
ТПЭ-КЭС	25	200	бухта
ТПЭ-КЭС	32	200	бухта
ТПЭ-КЭС	40	100	бухта
ТПЭ-КЭС	50	100	бухта
ТПЭ-КЭС	63	50	бухта
ТПЭ-КЭС	75	12	отрезок
ТПЭ-КЭС	90	12	отрезок
ТПЭ-КЭС	110	12	отрезок

При необходимости применения канала большей длины, чем длина трубы в состоянии поставки, используются соединительные муфты соответствующих диаметров. В качестве соединительных используются муфты полипропиленовые двухраструбные с уплотнительными кольцами.

Обозначение при заказе:

МПЭ-КЭС - ХХ

муфта полипропиленовая электротехническая для канализации систем электроснабжения и связи
условный диаметр, мм

Например, муфта для соединения труб диаметром 110 мм обозначается так:

«МПЭ-КЭС-110».

Внешний вид двухраструбной муфты представлен на рисунке 5.

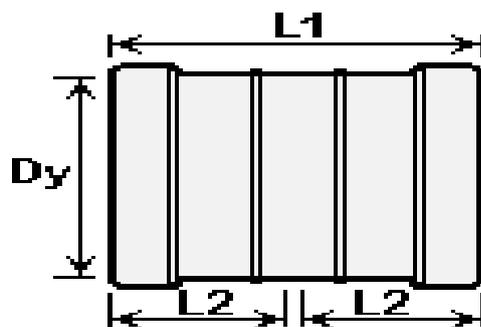


Рисунок 5 – Внешний вид двухраструбной муфты

Характеристики соединительных двухраструбных муфт приведены в таблице 11:

Таблица 11 – Характеристики соединительных двухраструбных муфт

Наименование	Dy, мм	L1, мм	L2, мм	Толщина стенки, мм	Масса, кг
МПЭ – КЭС – 32	32	89	42	1,8	0,02
МПЭ – КЭС – 40	40	93	44	1,8	0,04
МПЭ – КЭС – 50	50	99	47	1,8	0,05
МПЭ – КЭС – 75	75	111	53	2,0	0,08
МПЭ – КЭС – 90	90	121	58	2,5	0,12
МПЭ – КЭС – 110	110	137	67	2,7	0,15

Первич. примен

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата
-----	------	-------------	---------	------

Приложение В

(справочное)

Сертификат соответствия ГОСТ Р

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ	
	СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.АГ75.Н00004 Срок действия с 11.05.2012 по 10.05.2015 № 0925002	
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ75.Общество с ограниченной ответственностью «ПродМашТест». 127015, Москва, Бумажный пр., 14, стр. 1, тел. (495) 7634799, факс (495) 7634799, E-mail prodmachtest@yandex.ru.	
ПРОДУКЦИЯ Труба полиэтиленовая электротехническая для канализации систем электроснабжения и связи, выпускаемые по ТУ 5296-002-75457705-06. Серийный выпуск.	код ОК 005 (ОКП): 52 9600
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТУ 5296-002-75457705-06	код ТН ВЭД России:
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «УЗПТ «Маяк». Адрес: 456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Красноармейская 5, корпус 3. Телефон (35130) 947-22, факс (35130) 728-08, 733-63.	
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО «УЗПТ «Маяк». Адрес: 456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Красноармейская 5, корпус 3. Телефон (35130) 947-22, факс (35130) 728-08, 733-63.	
НА ОСНОВАНИИ протокол испытаний № 116-52 от 11.05.2012 г. Испытательная лаборатория ООО «ПродМашТест», рег. № РОСС RU.0001.21АВ79 от 28.10.2011, адрес: 127015, Москва, Бумажный пр., 14, стр. 1	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Инспекционный контроль: 2013 г., 2014 г. Схема сертификации	
	Руководитель органа _____ подпись _____ Мыльцев В. В. инициалы, фамилия Эксперт _____ подпись _____ Б.П. Чумаков инициалы, фамилия
Сертификат не применяется при обязательной сертификации	
<small>Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН" и не подлежит использованию № 05-06-09/003 ФНС РФ уровень: В1 тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2011 г.</small>	

Первич. примен

Справ. №

Подпись и дата

Инов. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инов. № подл

МАЯК.009.00.0. ТИ

ист

42

Изм Лист № документа Подпись Дата